

### 7

### WIE VERWENDE ICH DAS AMVS-PROGRAMM VON AIT2?

Das AMVS-Programm steht in AIT2 an folgenden Stellen zur Verfügung:


- Launcher, Programmkategori „Artikel“ (Suchbegriff „AMVS“)
- Grüner Button in der Tara \*
- AMVS-Dialog an der Tara und in der Bestellung
- Verkaufsvorgänge erfassen, Menü „Funktionen/AMVS“
- Verkaufsvorgänge bearbeiten, Menü „Funktionen/AMVS“

\* in Entwicklung

Das AMVS-Programm von AIT2 wird für manuelle, von den Prozessen der Warenwirtschaft losgelöste Verifizierungen, Deaktivierungen und Reaktivierungen genutzt.

Stellen Sie den Aktionsbutton auf die gewünschte Aktion ein und scannen Sie im Anschluss die gegenständliche Packung, um diese Aktion durchzuführen:

- Verifizieren
- Abgeben
- Reaktivieren
- Vernichten
- Muster

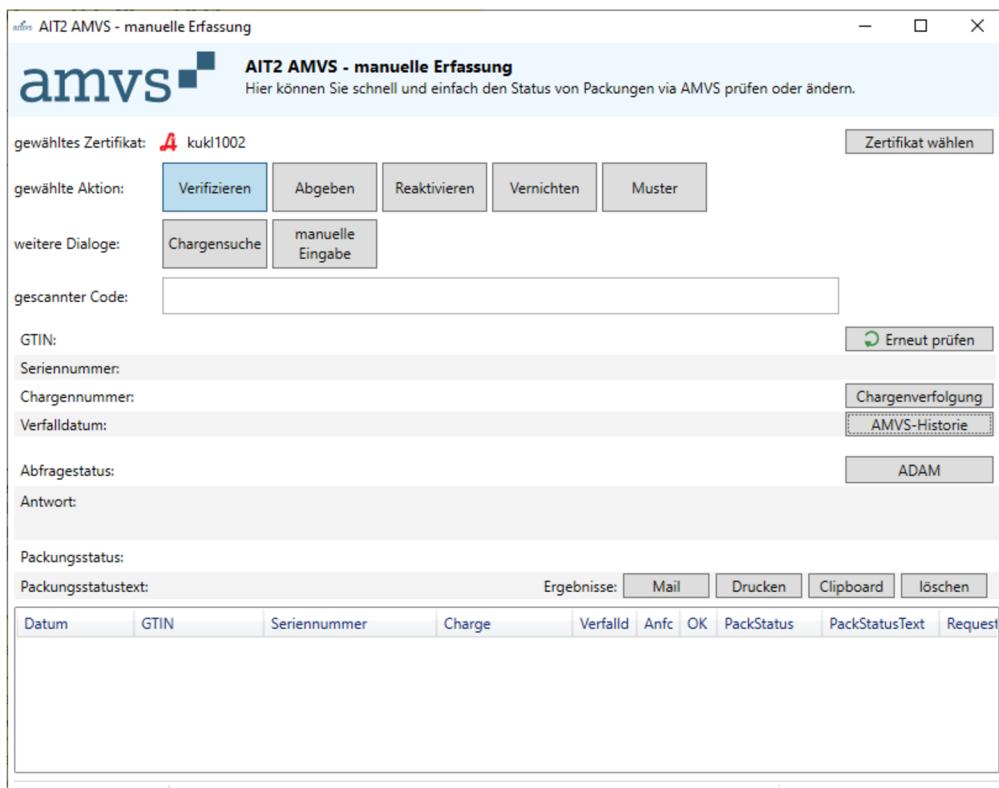

# SANODAT INFORMIERT

## AMVS Echtbetrieb ab 9.2.2026



Beachten Sie, dass einmal vernichtete Packungen nicht mehr reaktiviert werden können.

Mit „Muster“ deklarieren Sie die Abgabe eines Musters für klinische Studien.

Darüber hinaus bietet das AMVS-Programm von AIT2 bei Fälschungsverdachtsfällen die Möglichkeit zur Recherche in vergangenen Verifizierungen, Deaktivierungen und Reaktivierungen.

Verwenden Sie die Buttons „Chargensuche“ bzw. „AMVS-Historie“, um die Kommunikationsaufzeichnungen von AIT2 mit dem AMVS einzusehen und innerhalb dieser Aufzeichnungen nach einer bestimmten Packung zu suchen.

Sofern eine Packung bereits gescannt wurde, sehen Sie mit dem Button „Chargenverfolgung“ alle Aufzeichnungen zur gegenständlichen Charge bzw mit dem Button „AMVS-Historie“ alle Aufzeichnungen zur gegenständlichen Seriennummer.

**AMVS Datenexplorer**

**AMVS Datenexplorer**  
Hier sehen Sie die historischen Daten zur Packung.

Apotheke: HERBA DEMO3 Apotheke Graz RKR Apotheker: Sanodat  
 Strasse: Haidestraße 4 PLZ: 1110 Ort: Wien  
 Telefon: 01/40104 E-Mail: office@apotheke.at E-Mail BASG:  
 Seriennummer: GTIN: Charge: Verfalldatum: Alle

Status zur gewählten Position:  
 Packungsstatus: **Packung ist abgabebereit**  
 Grund:  
 Langtext: **Successfully processed.**

Platzname	Benutzer	GTIN	Vorgangsnum	Clientdatum	Anforderer	RequestStatu	PosStatus	RequestStatusCode	Requ	PackStatus	PackStatusTex
TARA3	Herr Dr. Smol.084700023199202601-00000C	084700023199202601-00000C	19.01.2026 12:16:31	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes	ACTIVE		
TARA3	?	084700023199		19.01.2026 12:14:45	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED	
TARA3	?	084700023199		19.01.2026 12:13:15	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:10:19	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE			
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:08:27	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:08:03	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:07:49	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE			
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:04:34	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE			
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 12:02:48	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:41:10	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:40:33	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE			
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:40:12	Verifizieren	True	O	NMVS_SUCCESS	Succes:ACTIVE			
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:38:09	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:38:05	Abgeben	False	N	NMVS_NC_PCK_22	Pack is INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	Herr Dr. Smola 084700023199 202601-00000I	084700023199 202601-00000I	19.01.2026 11:37:55	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED		
TARA3	?	084700023199		19.01.2026 11:37:29	Verifizieren	True	N	NMVS_SUCCESS	Succes:INACTIVE	DESTROYED	

ADAM Mail Drucken Clipboard Schließen

die Kommunikationsaufzeichnungen im AMVS-Programm von AIT2

### 8

### WIE GEHE ICH BEI EINEM FÄLSCHUNGSVERDACHT VOR?

Eine Position mit rotem AMVS-Button an der Tara bedeutet, dass eine Packung nicht abgabebereit ist und der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann. Klicken Sie auf den AMVS-Button, um festzustellen, ob bereits ein Fälschungsverdacht vorliegt.


Besteht ein Fälschungsverdacht, darf die Packung nur unter Maßgabe des Notfall-Paragrafen gemäß § 4 Abs (6) Rezeptpflichtgesetz abgegeben werden. Dokumentieren Sie in diesem Fall die betroffene Packung mit einem Foto.

Sofern der Notfall-Paragraf keine Anwendung findet, scannen Sie die Packung aus dem Vorgang wieder aus, um sie ggf durch eine andere Packung zu ersetzen und den Vorgang abzuschließen.

Bei Anwendung des Notfall-Paragrafen scannen Sie die Packung ebenfalls aus dem Vorgang aus und geben Sie sie ohne Erfassung des Datamatrixcodes ab.

Nutzen Sie das AMVS-Programm, um die Kommunikationsaufzeichnungen zwischen AIT2 und AMVS zu prüfen und allfällige Rückschlüsse auf die Fehlerursache zu ziehen.

Starten Sie anschließend ADAM, um den gegenständlichen Fälschungsverdacht zu bearbeiten. Eine schlüssige Erklärung führt im Regelfall zu einer schnellen Bearbeitung und einer Freigabe der Packung durch die AMVS GmbH.

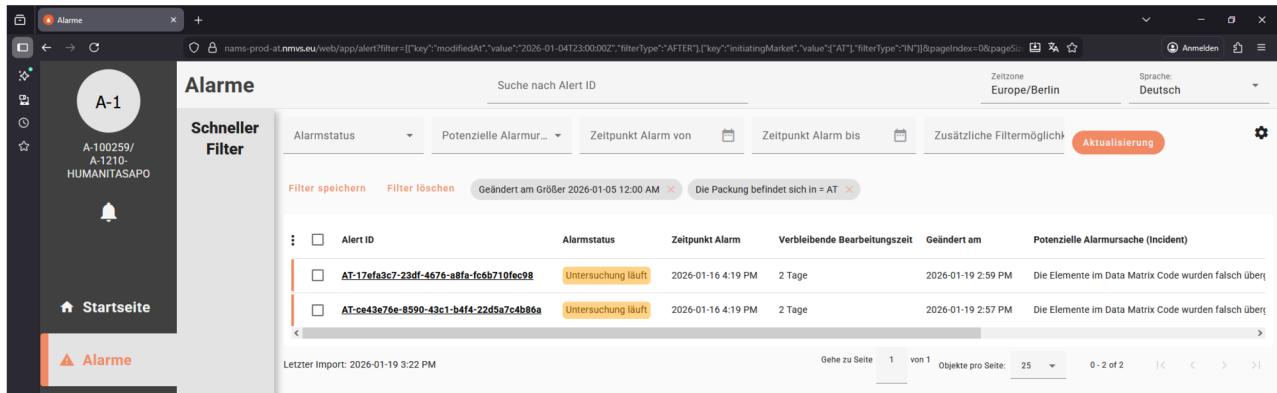

Alert ID	Alarmstatus	Zeitpunkt Alarm	Verbleibende Bearbeitungszeit	Geändert am	Potenzielle Alarmursache (Incident)
AT-17efa3c7-23df-4676-a8fa-fc6b710fec98	Untersuchung läuft	2026-01-16 4:19 PM	2 Tage	2026-01-19 2:59 PM	Die Elemente im Data Matrix Code wurden falsch über...
AT-ce43e76e-9590-43c1-b4f4-22d5a7c4b86a	Untersuchung läuft	2026-01-16 4:19 PM	2 Tage	2026-01-19 2:57 PM	Die Elemente im Data Matrix Code wurden falsch über...

ADAM - das digitale Alarm Managementsystem der AMVS GmbH

Beachten Sie, dass die Bearbeitung eines Fälschungsverdachts mit ADAM binnen drei Werktagen erfolgen muss, um keine Eskalation beim BASG zu verursachen.

## SANODAT INFORMIERT **AMVS Echtbetrieb ab 9.2.2026**



ADAM finden Sie in AIT2 an folgenden Stellen:

- › Launcher, Programmkategori „Artikel“ (Suchbegriff „ADAM“ oder „AMVS“) \*
- › Grüner Button in der Tara \*
- › AMVS-Dialog in der Tara und in der Bestellung
- › AMVS-Programm von AIT2

\* *in Entwicklung*